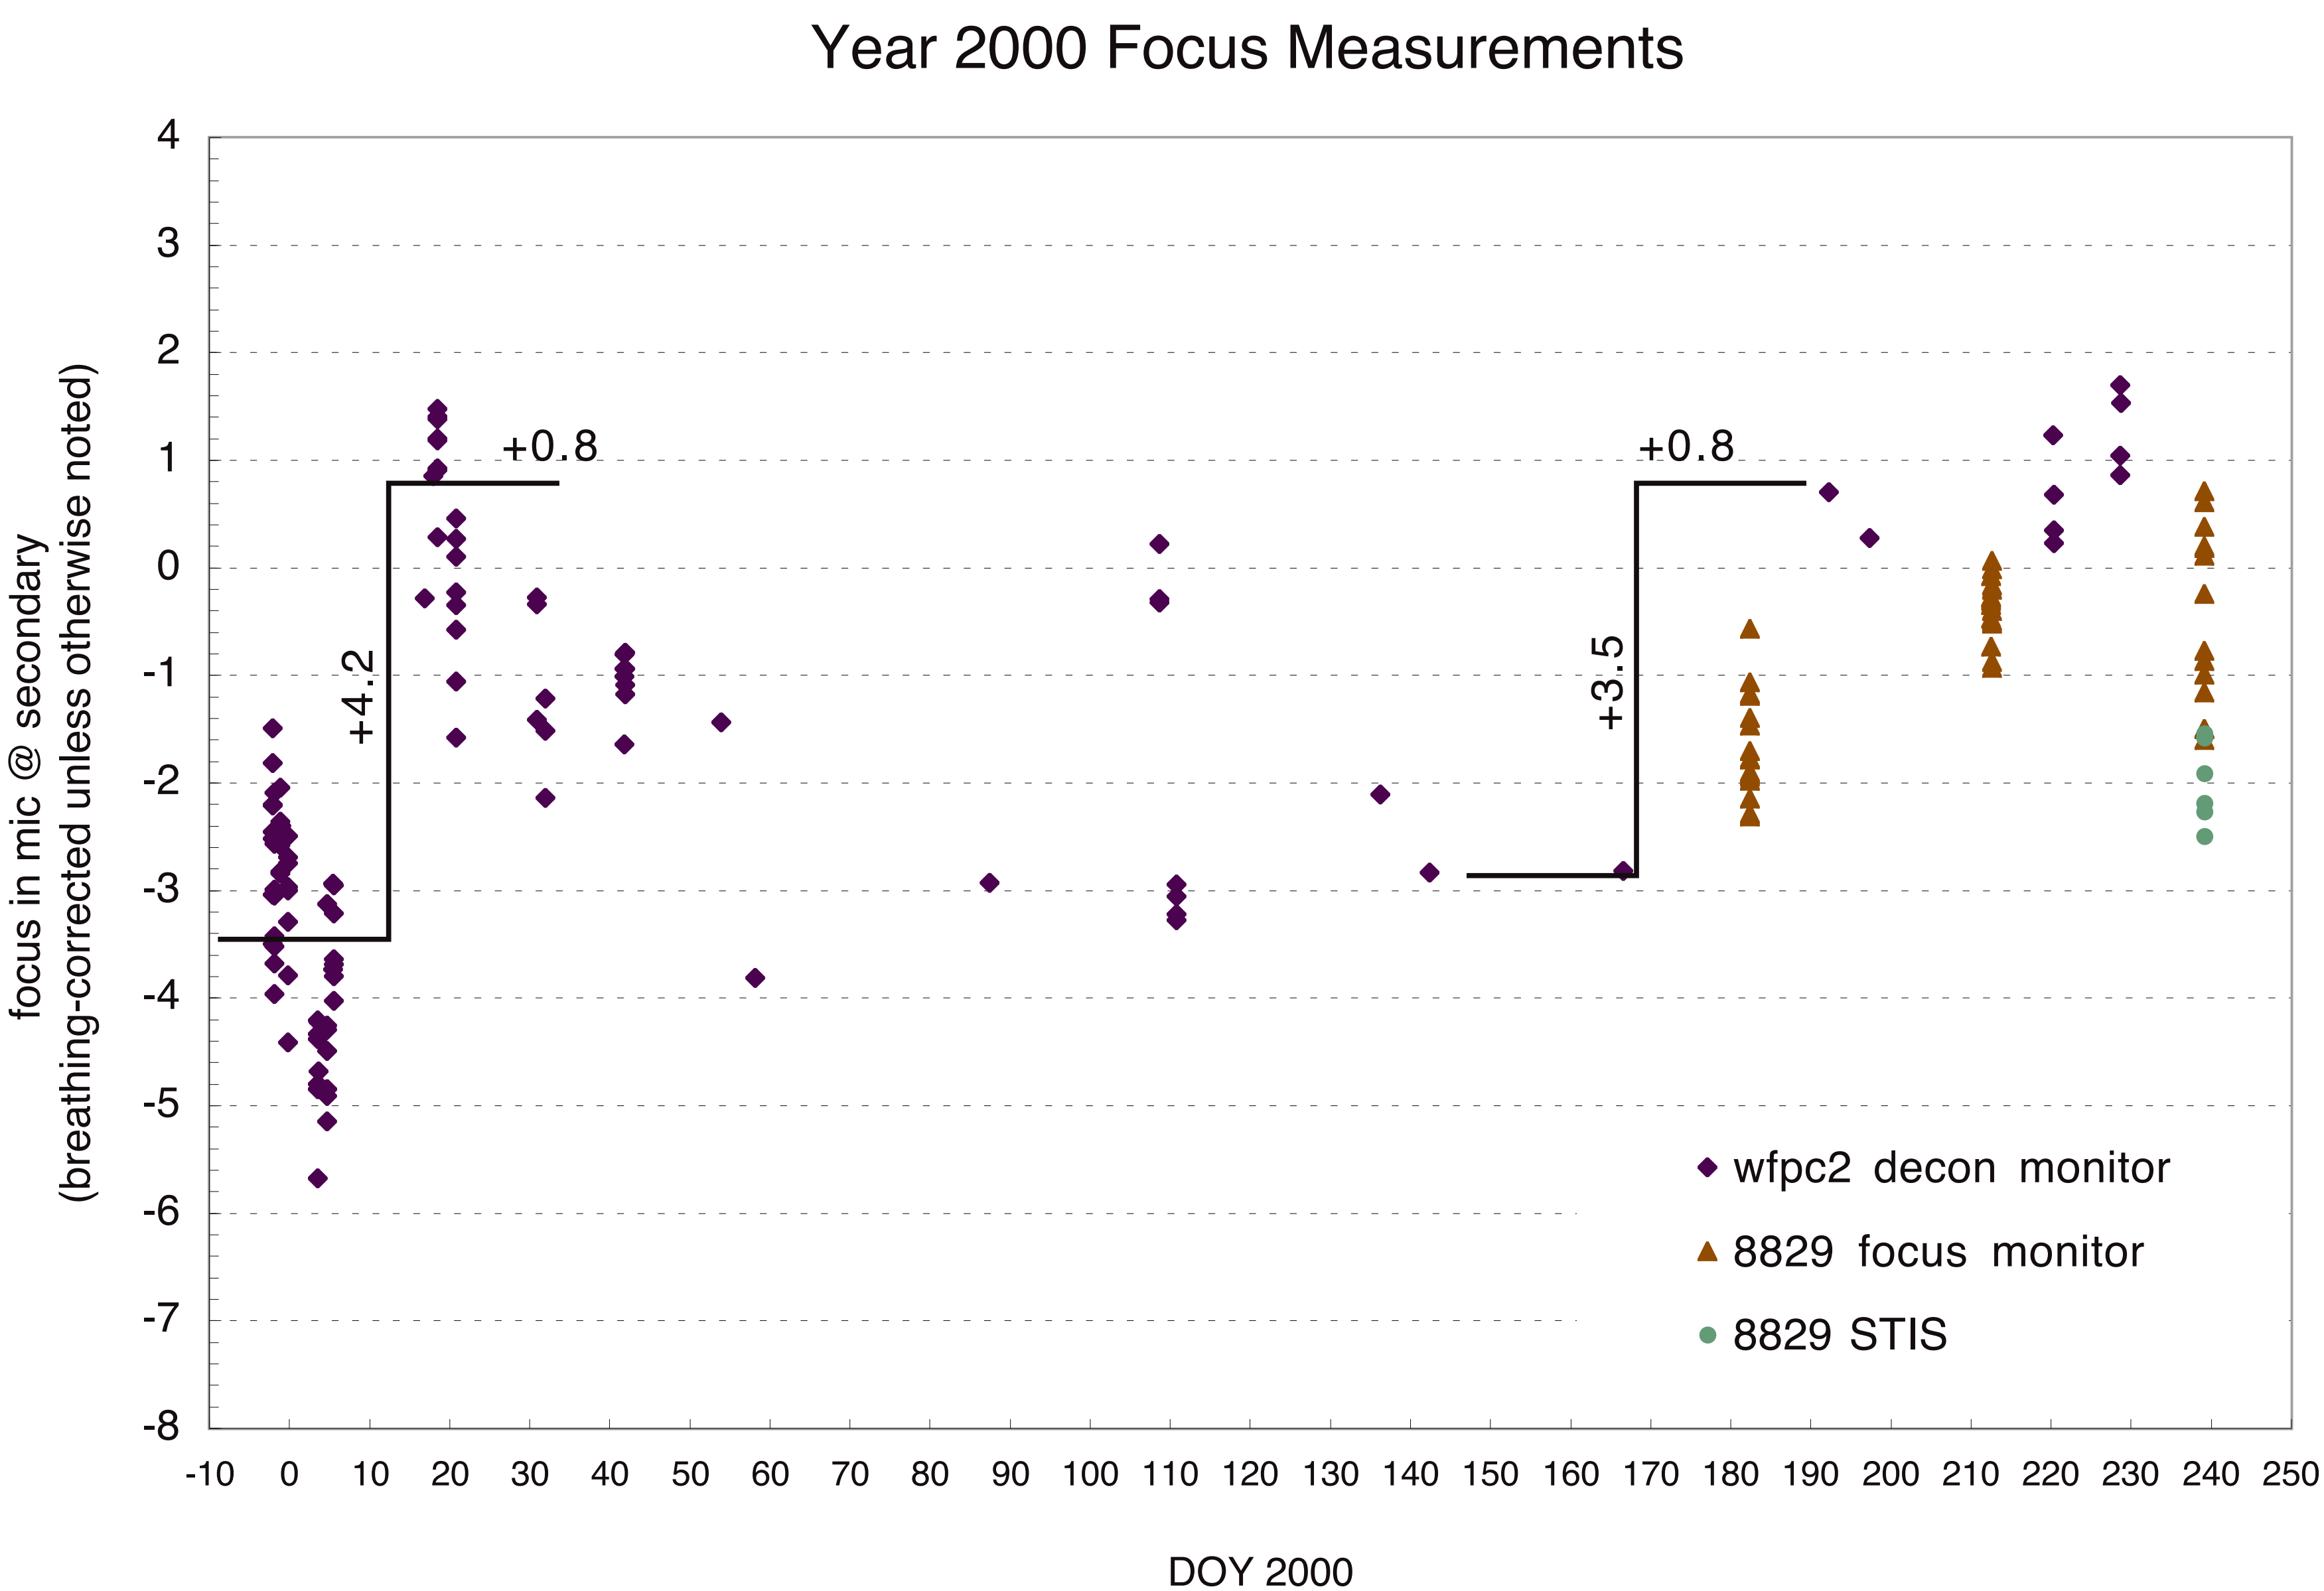
Year 2000 Focus Measurements
focus in mic @ secondary
(breathing-corrected unless otherwise noted)
DOY 2000
+4.2
+0.8
+3.5
+0.8
wfpc2 decon monitor
8829 focus monitor
8829 STIS
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250